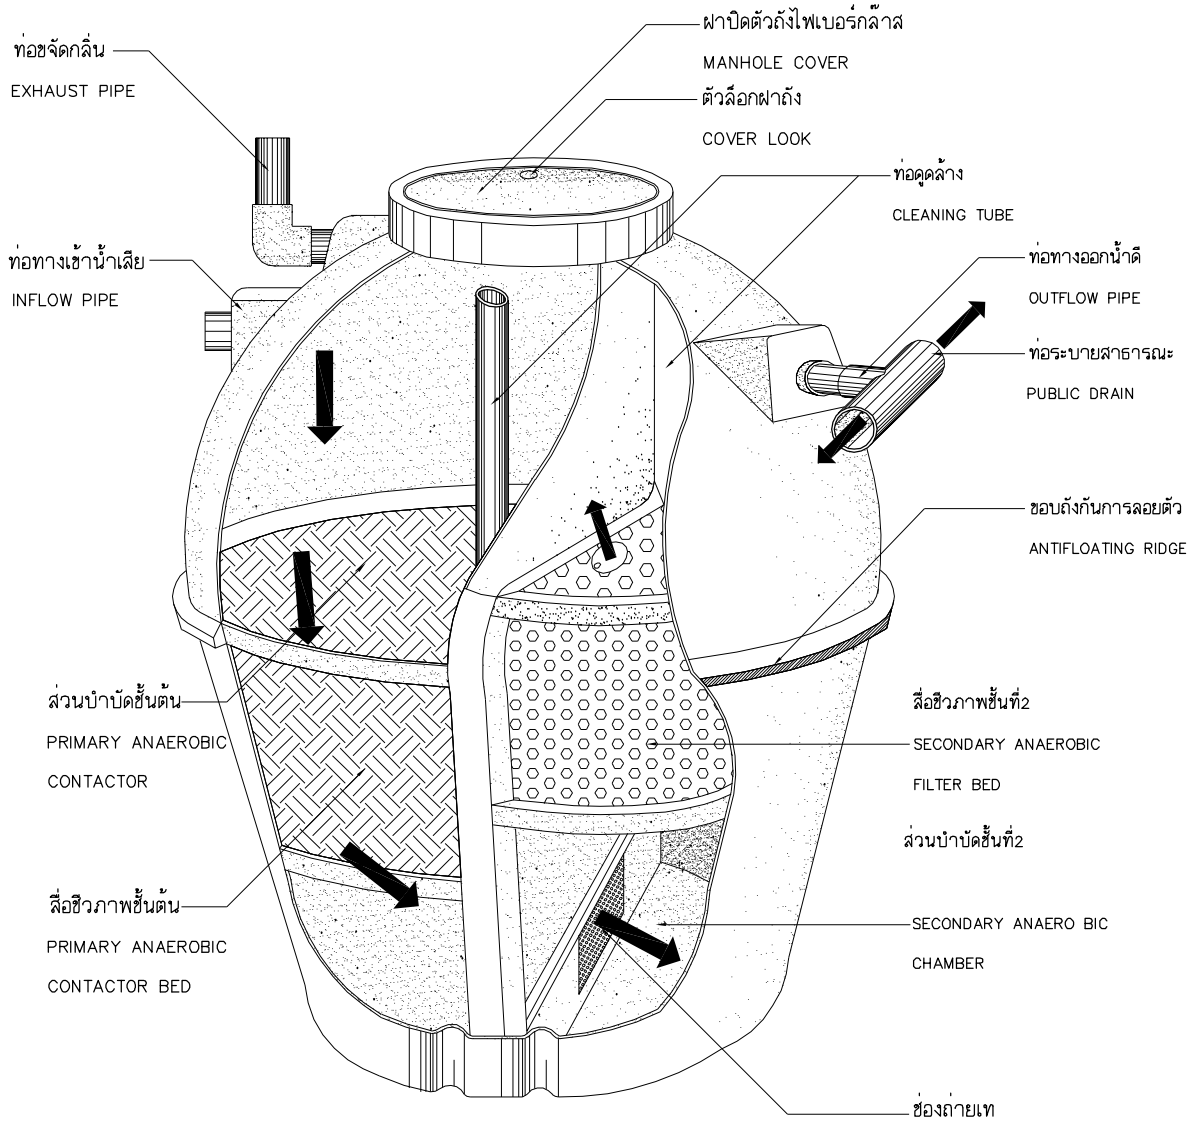

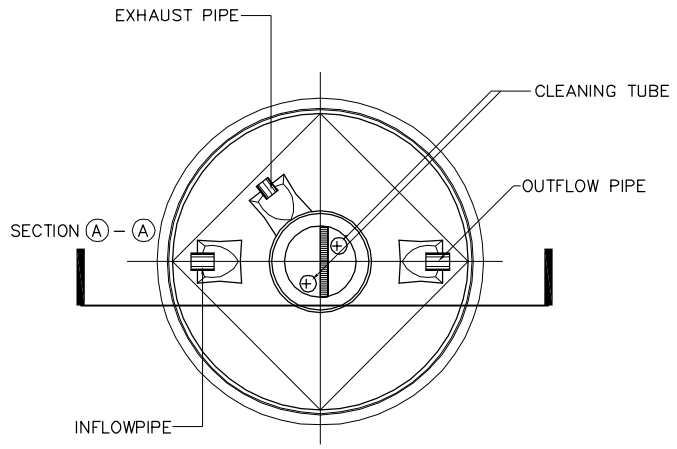

PLAN

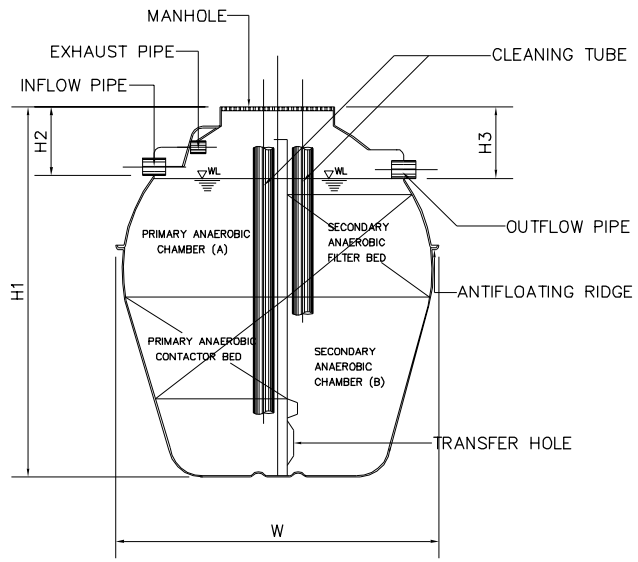

SECTION Ⓐ – Ⓐ

ข้อมูลรายละเอียด SPECIFICATION		รุ่น (MODEL)				
		BT.4	BT.6	BT.8	BT.10	BT.16
จำนวนผู้ใช้ (คน)	บ้าน DWELLING	4	6	8	10	16
POPULATION	โรงงาน FACTORY	20	30	40	50	80
(PERSONS)	โรงเรียน SCHOOL	12	18	24	30	48
	สำนักงาน OFFICE	16	24	32	40	64
ความจุ (ลิตร)	ส่วนบำบัดชั้นต้น PRIMARY ANAEROBIC CHAMBER(A)	685	990	1320	1650	2585
EFFECTIVE	ส่วนบำบัดชั้นที่2 SECONDARY ANAEROBIC CHAMBER(B)	515	810	1080	1350	2215
CAPACITY	สื่อชีวภาพชั้นต้นPRIMARY ANAEROBIC CONTACTOR BED	150	175	485	610	765
(LITRES)	สื่อชีวภาพชั้นที่2 SECONDARY ANAEROBIC FITER BED	155	255	365	575	780
	ปริมาตรส่วนบำบัดรวม TOTAL VOLUME (A)+(B)	1200	1800	2400	3000	4800
	ปริมาตรถังรวม TANK VOLUME	1260	1890	2520	3150	5040
ขนาดถัง (มม.)	ความกว้าง (DIAMETER)'W	1280	1380	1630	1830	2030
DIMENSION	ความสูง(HEIGHT)'H1	1450	1715	1830	2030	2230
(MM.)	ระยะท้องท่อเข้า (INFLOW DEPTH)'H2	300	300	300	300	300
	ระยะท้องท่อออก (OUTFOW DEPTH)'H3	350	350	350	350	350
ขนาดท่อ (นิ้ว)	ท่อน้ำเข้า INFLOW PIPE	4	4	4	4	4
PIPE DIAMETER	ท่อน้ำออก OUTFLOW PIPE	4	4	4	4	4
(INCHES.)	ท่อขจัดกลิ่น EXHAUST PIPE	2	2	2	2	2
	ท่อดูดล้าง CLEANING TUBES	4	4	4	4	4
ฝาถัง (มม.) MANHOLE	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง DIAMETER	450	450	450	450	450
วัสดุ MATERIALS	ตัวถัง BODY	ไฟเบอร์กล๊าสระบบRTM				
	สื่อชีวภาพชั้นต้นPRIMARY ANAEROBIC CONTACTOR BED	พีวีซี(PVC)				
	สื่อชีวภาพชั้นที่2 SECONDARY ANAEROBIC FITER BED	อีพีเอส (EPS). เฮทดีพีอี HDPE ; OPTION)				
	ฝาถัง MANHOLE COVER	ไฟเบอร์กล๊าสระบบRTM				
	ท่อ PIPE	พีวีซี(PVC)				

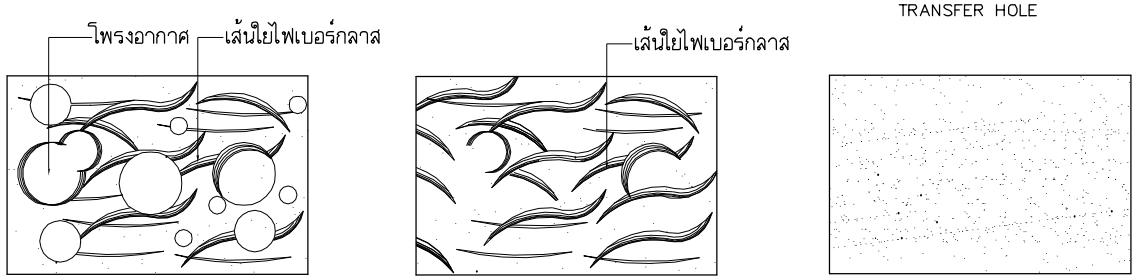

เนื้อไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงทั่วไป
(REINFORCED PLASTIC BY HAND LAY UP OR SPRAY UP PROCESS)

เนื้อไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรงระบบฉีดอัดความดันสูง (RTM)

เนื้อพลาสติกไม่เสริมแรง

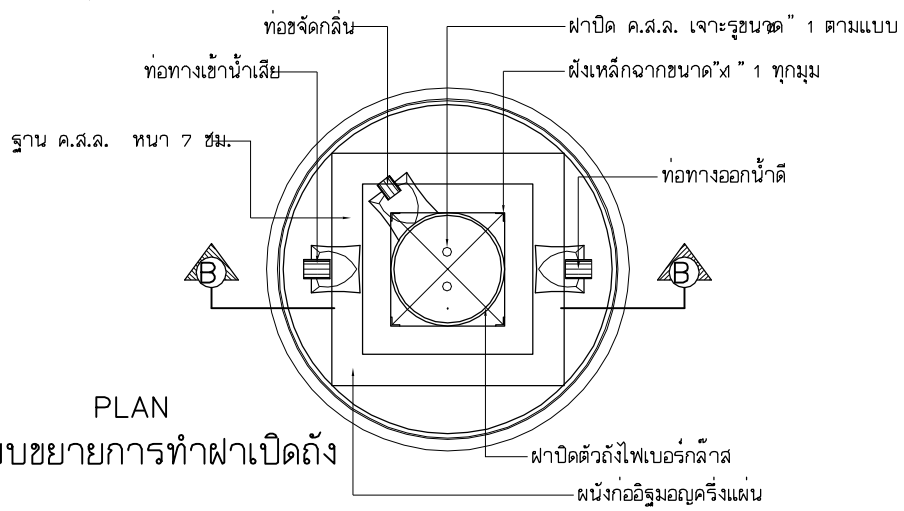

PLAN
แบบขยายการทำฝาเปิดถัง

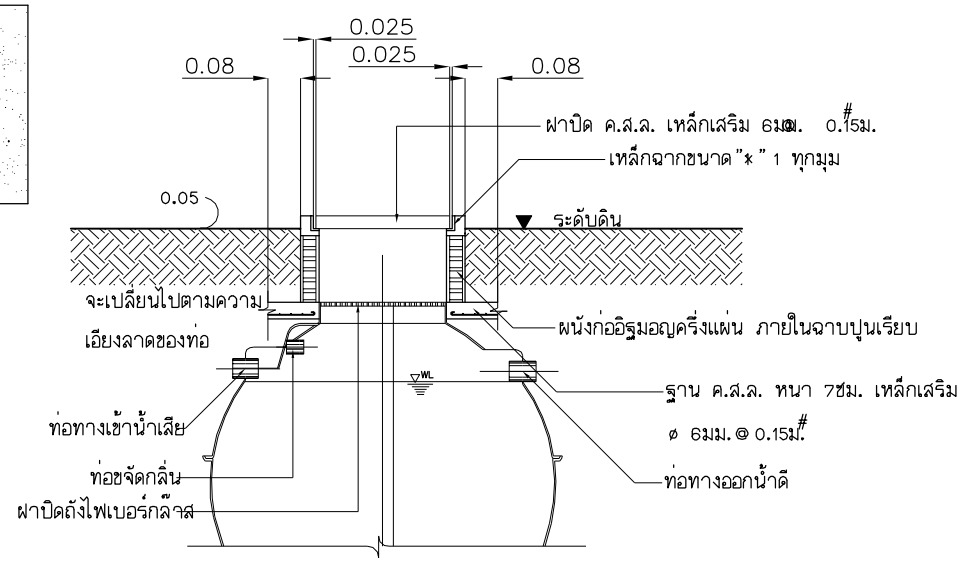

SECTION Ⓑ – Ⓑ

อาคารสำนักงานนิติบุคคล		
OWNER	นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล เฟส 2	
LOCATION	ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	
ARCHITECTURE		แผ่นที่ / จำนวน
CIVIL ENG.		10 / 11
DRAWING BY	นาย ชาคริต นิเวศบวรชัย	